


# OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS1





Revize č. 0.		Datum revize:	Provedl:
Zpracoval:	Ing. Kristl		Středisko: 500
Kontroloval:	Ing. Běhal		
Schválil:	Ing. Drozd		
Investor:	Město Zubří		Formát: 7xA4
Stavba:	Rekonstrukce sportovní haly v Zubří		Datum: 05/2016
Místo stavby:	Zubří		Druh dok.: DPS
Stavební úřad:	Rožnov pod Radhoštěm		Číslo zak.: K16620016
Objekt:	D.1.1 Rekonstrukce střešního pláště D.1.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika		
Název:	Ovládací skříň OS1		
Archivní číslo:	29YE6-6096		Poř. číslo: 04






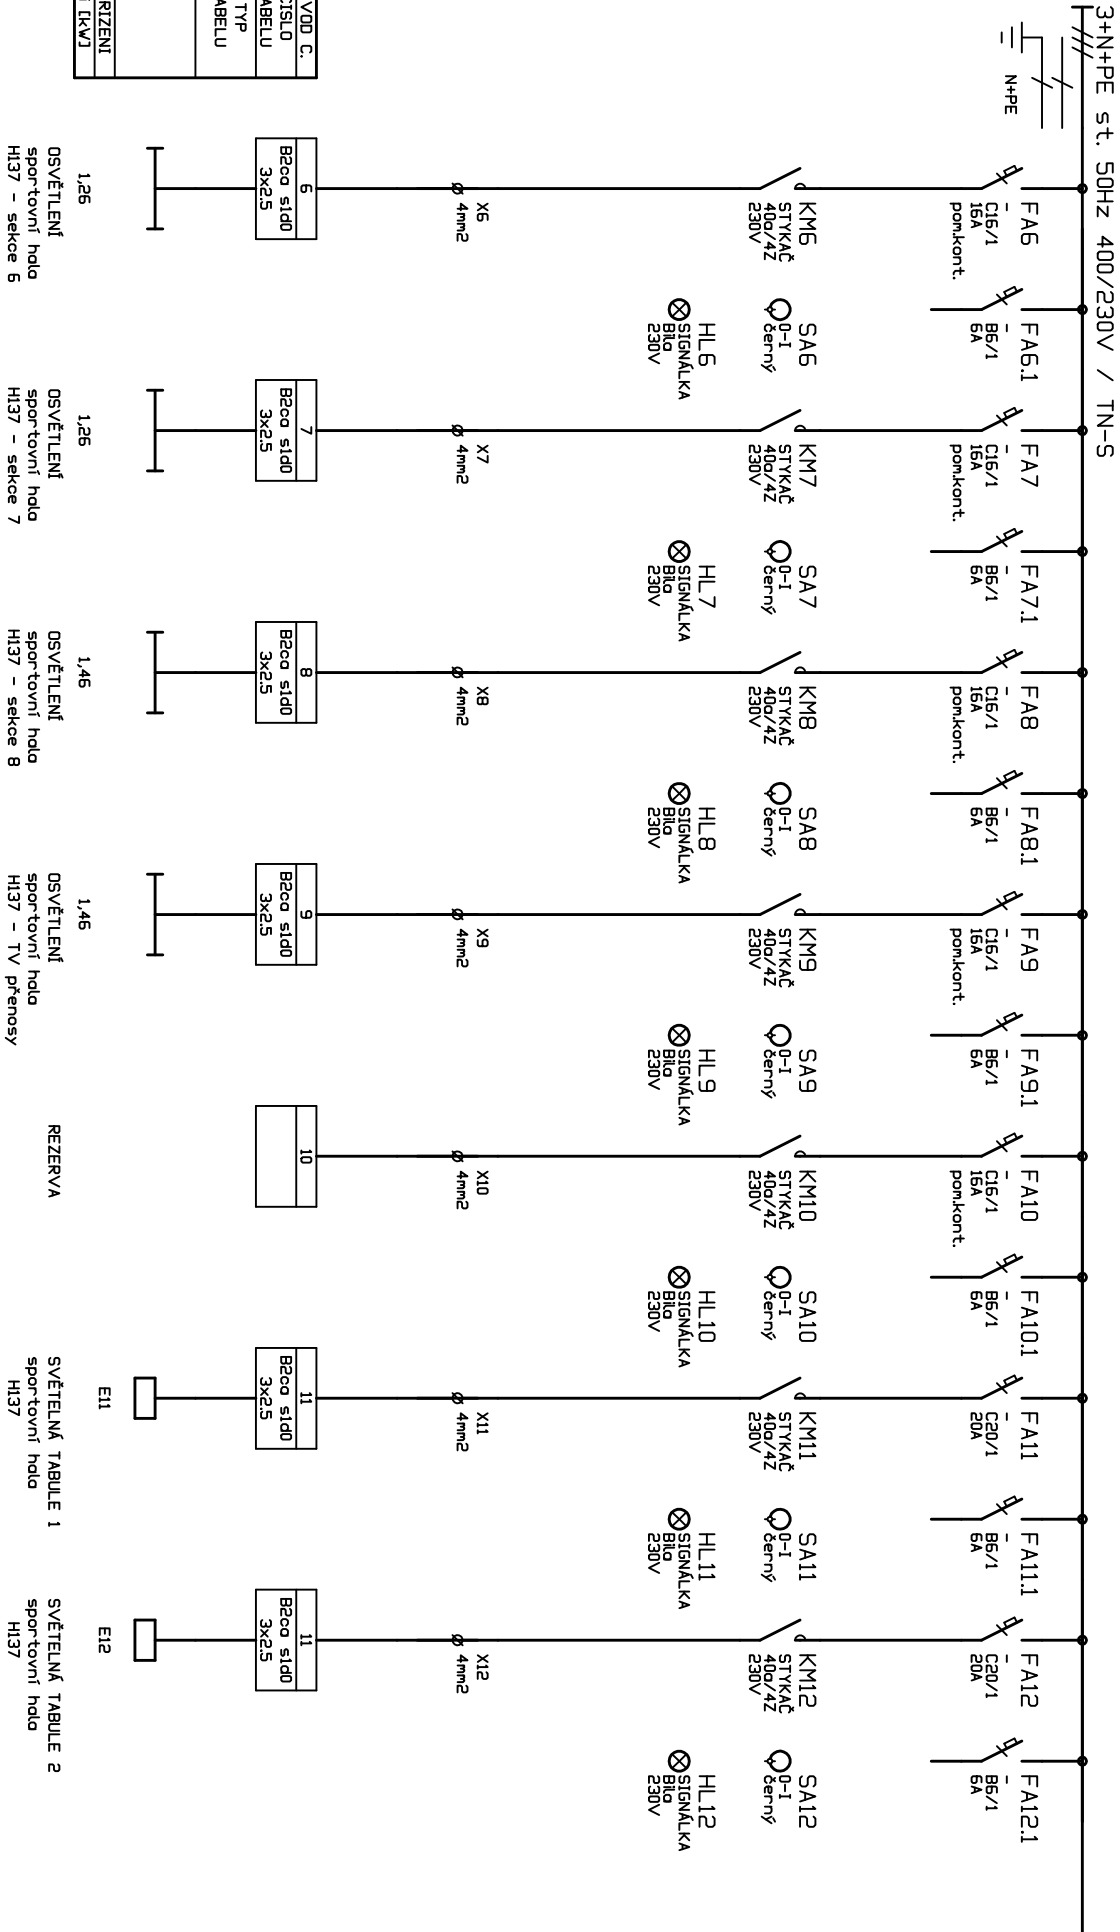


Výpracoval: ING. KRISTL	Název výkresu	Změna:	Č.zak.: K16620016	List č.: 3
Kontroloval: ING. KRISTL		Provedl:		
Datum : 05/16	OVLADACÍ SKŘÍŇ OS1	Č.výkresu: 04		

3+N+PE s.t. 50Hz 400/230V / TN-S



MONITOR síťového  
napájení



VÝVOD C.
ČÍSLO
KABELU
TYP
KABELU
ZARÍZENÍ
PI [kW]

KOMUNIKAČNÍ KABEL  
ke svítidlům  
H137 - levá strana


KOMUNIKAČNÍ KABEL  
ke svítidlům  
H137 - pravá strana

RNI  
decentralizovaný napájecí  
systém - S116

VÝPADEK  
napájení

Vypracoval:	ING. KRISTL
Kontroloval:	ING. KRISTL
Datum :	05/16

Název výkresu	OVLAĐACÍ SKŘÍŇ OS1	Změna:	Č.zak.: K16620016	List č.:
		Provedl:	Č.výkresu: 04	4



sekke 1		sekke 2		sekke 3		sekke 4		sekke 5		sekke 6		sekke 7		sekke 8		TV přen.		rez		tabule 1		tabule 2					
Výpracoval: ING. KRISTL		Název výkresu																				Změna:		Č.zak.: K16620016		List č.:	
Kontroloval: ING. KRISTL		OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS1																				Provedl:		Č.výkresu: 04		5	
Datum : 05/16																											



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ rozvaděče:

Instalační rozvodná skříň  
oceloplechová

Rozměry :

600x1000x247 mm

Proudová soustava :

3NPE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S

Ochr. dle ČSN 33 2000-4-41 : samočinným odpojením od zdroje

Jmenovitý proud :

63A

Min. krytí :

IP 30

Prívod :

horem

Vývody :

nahoru

Barva :

RAL bílá 9016

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

Hlavní vypínač pod dveřmi


vypni v nebezpečí

pozor, elektrické zařízení

nehas vodou ani pěnovými přístroji

POZNÁMKA

Na dveřích rozvaděče budou umístěny vypínače ovládací jednotlivé sekce osvětlení v hale včetně signalizace chodu a ovládací tlačítka jednotlivých světelných scén osvětlení, zaregulování a nastavení parametrů včetně konečného propojení těchto komponent je součástí dodávky osvětlení firmou BEGHELLI. Popis štítků provést při zaregulování osvětlení



Vypracoval: ING. KRISTL	Název výkresu			OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS1
Kontroloval: ING. KRISTL				
Datum : 05/16				
Změna:		Č.zak.: K16620016		List č.: 7
Provedl:				
Č.výkresu: 04				