



PŮDORYSNÉ SCHÉMA

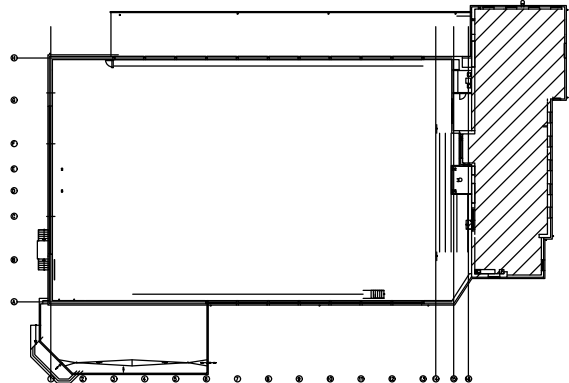

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA 50°C PŘÍVOD–EKVITERM. REGULOVANÁ
- TOPNÁ VODA 40°C VRAT–EKVITERM. REGULOVANÁ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

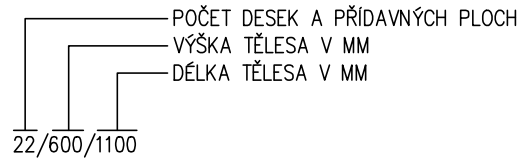

OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, PRAVÉ SPODNÍ PŘÍPOJENÍ–NOVÉ

- PŠVKUZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU
PRO OT S INTEGROVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU
PŘÍMÉ PROVEDENÍ Rp1/2", VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE

LEGENDA ARMATUR

- VVRVYVAŽOVACÍ VENTIL RUČNÍ PN16–přírub.
- TBVVYVAŽOVACÍ VENTIL RUČNÍ, PRO KONCOVÉ SPOTŘEBÍČE PN16–přírub.
- KKKULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- VKVYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOVAUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- REDUKCE POTRUBÍ
- PŠPŘÍMÉ ŠROUBENÍ
- 0,2%


SPÁD POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES–cca 150mm NAD PODLAHOU
- INTEGROVANÉ TERMOSTATICKÉ VENTILY V OTOPNÝCH TĚLESECH SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM OTEVŘÍT NA PLNO
- NASTAVENÍ RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ, RADIÁTOROVÝCH ŠROUBENÍ
- PROVEDE DODAVATELSKÁ FIRMA SYSTÉMU TOPENÍ A VENTILŮ
- PŘI PRŮCHODU PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ Z 1.NP DO 2.NP V PŘÍSTAVBĚ(ŠATNY) VYUŽIT STÁVAJÍCÍ VYVRTANÉ DÍRY PO STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÉM POTRUBÍ
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ V SEVERNÍ PŘÍSTAVBĚ VEDENÉ ZE STÁV. KOTELNY, VČ. STÁV. OTOPNÝCH TĚLES, ARMATUR, ULOŽENÍ POTRUBÍ–DEMONTOVAT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Číslo místnosti | Název místnosti | Plocha m² | Výška místnosti | |
|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | po strop (m) | po podhled (m) |
| H127 | schodiště | 5,53 | | |
| H201 | pomocné schodiště | 3,55 | | |
| H202 | kuchyně | 37,70 | 3,000 | |
| H203 | restaurace | 135,00 | 3,000 | |
| H204 | dětský koutek | 11,24 | 3,000 | |
| H205 | chodba | 2,27 | 3,000 | |
| H206 | předsiň wc muži | 2,10 | 3,000 | |
| H207 | WC muži | 3,00 | 3,000 | |
| H208 | předsiň WC ženy | 1,70 | 3,000 | |
| H209 | WC ženy | 1,53 | 3,000 | |
| H210 | WC muži | 1,28 | 3,000 | |
| H120 | hlavní schodiště | 8,14 | | |
| Š102 | schodiště | 9,45 | 3,0-5,875 | |
| Š201 | chodba | 5,86 | 3,000 | |
| Š202 | chodba | 32,34 | 3,000 | |
| Š203 | klubovna | 89,44 | 3,000 | |
| Š204 | kuchyně | 20,45 | 3,000 | |
| Š205 | zasedací místnost | 14,98 | 3,000 | |
| Š206 | kancelář správce (2 osoby) | 23,00 | 3,000 | |
| Š207 | kancelář HC (2 osoby) | 36,65 | 3,000 | |
| Š208 | zasedací místnost HC | 45,30 | 3,000 | |
| Š209 | šatna trenéru | 19,50 | 3,000 | |
| Š210 | umývárna | 4,41 | 3,000 | |
| Š211 | WC | 1,20 | 3,000 | |
| Š212 | předsiň WC | 3,15 | 3,000 | |
| Š213 | WC | 4,80 | 3,000 | |
| Š214 | WC | 0,90 | 3,000 | |
| Š215 | WC | 0,90 | 3,000 | |
| Š216 | sprcha | 2,78 | 3,000 | |
| Š217 | WC | 0,90 | 3,000 | |
| Š218 | WC | 0,90 | 3,000 | |
| Š219 | předsiň WC | 3,15 | 3,000 | |
| Š220 | WC | 5,76 | 3,000 | |
| Š221 | kuchyně | 7,58 | 3,000 | |
| Š222 | chodba | 6,00 | 3,000 | |
| Š223 | úklid | 4,54 | 3,000 | |
| Š224 | sklad inventáře | 6,80 | 3,000 | |
| Š225 | sklad inventáře | 5,00 | 3,000 | |
| Š226 | kondenzační jednotky | 22,30 | 3,000 | |
| | | 591,08 | | |

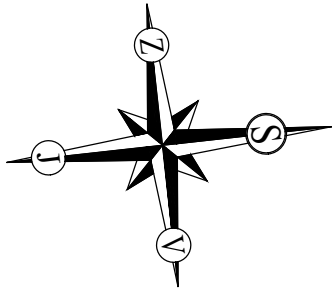

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|---------------|----|
| Číslo revize | 0 | Datum revize | Provedl | | |
| Kreslil | JIŘÍ KRETEK | | <div><div></div><div>EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 ČZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E–mail: ep@eproznov.cz</div></div> | | |
| Zpracoval | JIŘÍ KRETEK | | | | |
| Kontroloval | ING. POMKLA | | | | |
| Schválil | ING. DROZD | | | | |
| Investor | MĚSTO ZUBŘÍ | Formát | 4 | A4 | |
| Místo stavby | ZUBŘÍ | Datum | 05/2016 | | |
| Stavba | REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ | Druh dok. | DPS | | |
| | | Číslo zak. | K16620016 | | |
| Objekt | D.1.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ, PŘÍSTAVBA D.1.3.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.3.4.2 VYTÁPĚNÍ | Soubor | 29YU6103.dwg | | |
| | | Arch. číslo | 29YU6–1496 | | |
| Název | PŮDORYS 2.NP | Měřítko | 1:100 | Číslo výkresu | 03 |