


LEGENDA ZNAČEK

OZNAČENÍ	POPIS
EW 15 DP3 S, C, PK, KZ	Požární odolnost dveří kouřotěsnost, samozavírač, panikové kování, koordinátor zavírání
REI 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce střechy
REI 15DP1	Požární odolnost stěn
⊗	Nouzové osvětlení
⊕	Nástěnný hydrant D 25, s tvarově stálou hadicí 19 mm, délky 30 m
⊙	Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru
→	Směr úniku
➔	Hlavní východ
---	Hranice požárních úseků
△ PHP	Přenosný hasicí přístroj
---	Hranice požárně nebezpečného prostoru
4,27 m ←	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požárně nebezpečný prostor
3 OS.	Počet osob
EPS	Elektrická požární signalizace
E	Evakuační výtah
🔊	Rozhlas s nuceným odposlechem
🔍	Požární klapka na VZT potrubí
●	Tlačítkový hlásič
⚡⊗	CENTRAL STOP
⚡⊙	TOTAL STOP
🔌	Ústředna EPS

LEGENDA TABULEK

OZNAČENÍ	GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
POZ01	H	Hydrant + text
POZ03	🔥	Hasicí přístroj + text
POZ14	➔	Únikový východ vpravo (fotolumin. značky)
POZ15	←	Únikový východ vlevo (fotolumin. značky)
POZ19	⬇️	Únikové schodiště vpravo dolů (fotolumin. značky)
POZ21	⬅️	Únikové schodiště vlevo dolů (fotolumin. značky)
POZ22	⬇️	Nouzový východ (fotolumin. značky)
POZ37	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	Únikový východ - text (fotolumin. značky)
POZ20	⬅️	Únikové schodiště vlevo nahoru (fotolumin. značky)
FLZ36	EVAKUAČNÍ VÝTAH	Evakuační výtah (fotolumin. značky)
FLZ41	🚫 VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI	Tento výtah neslouží k evakuaci osob (fotolumin. značky)

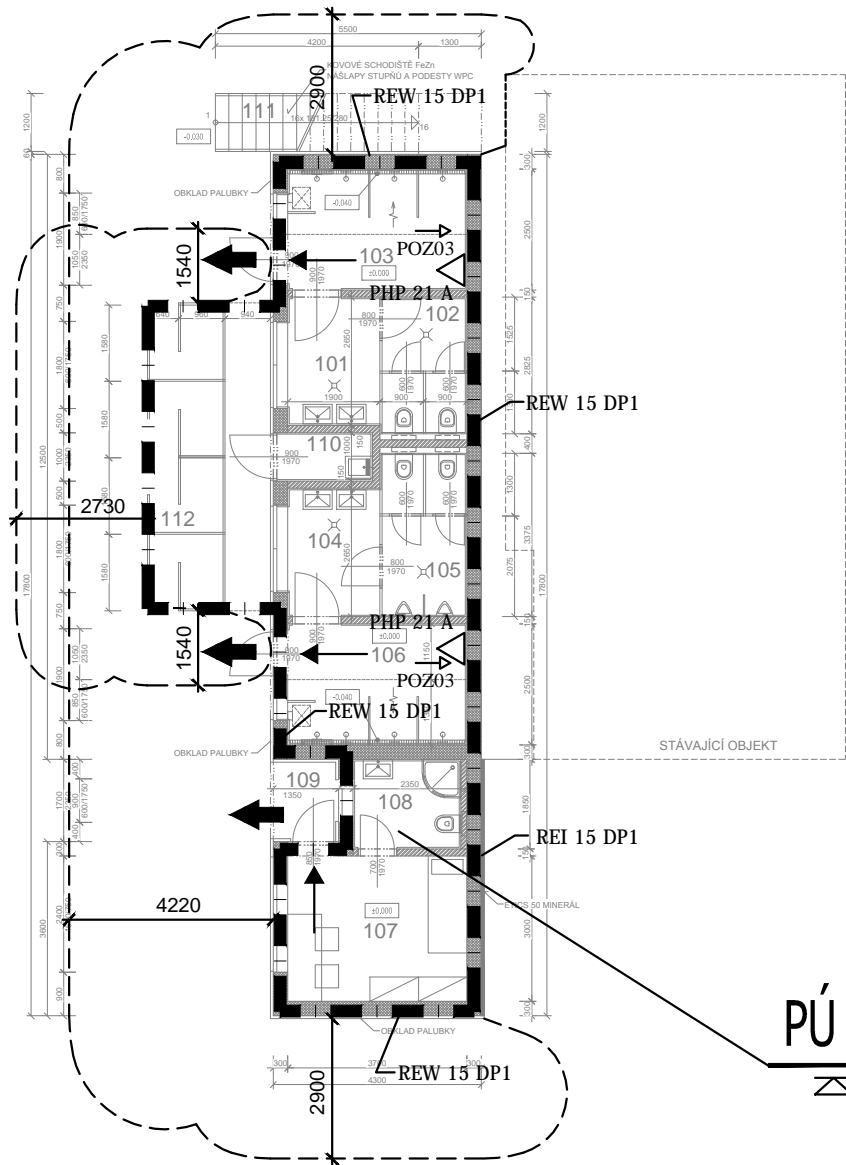

PÚ - N 202.01 - I. SPB


REI 15 DP1


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
SOC. ZAŘ. NÁVŠTĚVNÍCI VENKOVNÍCH BAZÉNŮ		
1.01	UMÝVÁRNA ŽENY	5,0
1.02	WC ŽENY	5,1
1.03	SPRCHY ŽENY	9,6
1.04	UMÝVÁRNA MUŽI	5,0
1.05	WC MUŽI	6,1
1.06	SPRCHY MUŽI	9,6
PLAVČÍCI PRO VENKOVNÍ BAZÉNY		
1.07	PLAVČÍK/PRVNÍ POMOC	11,1
1.08	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PLAVČÍKA	4,1
1.09	VSTUP K PLAVČÍKOVÍ	2,3
1.10	ÚKLID	2,0
1.11	SCHODIŠTĚ NA TERASU	6,7
VENKOVNÍ VYBAVENÍ		
1.12	PŘEVLEKACÍ PARAVANY	

±0.000 = 355.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR :  
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL ING.Z.POSPÍŠIL	ODP.PROJ.PROFESE ING.Z.POSPÍŠIL	KONTROLOVAL ING.R.HEJNÝ	HL.INŽ.PROJEKTU ING.R.HEJNÝ	CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN	
ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	STATIKA ING.J.STEHNO			 <b>CENTROPROJEKT</b>	
MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ				FORMÁT	2A4
STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234				DATUM	05/2016
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ VNITŘNÍ BAZÉN PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST S PROVOZEM WELLNESS A PROVOZ BUFETU S DĚTS.KOUTKEM A KUŽELNOU, VENKOVNÍ NEREZ.BAZÉNY SE ZÁZEMÍM				STUPEŇ	DSP
SO 202 PROVOZNÍ OBJEKT				MĚŘÍTKO	1:150
B 2.8 Požárně bezpečnostní řešení				ZAK.ČÍSLO:	160416
PŮDORYS 1.NP				ARCHIVNÍ KÓD	COH
				PROF.	F
				ČÍS.VÝKRESU	005
				DOD.	