


POHLED ZÁPADNÍ
NOVÝ STAV

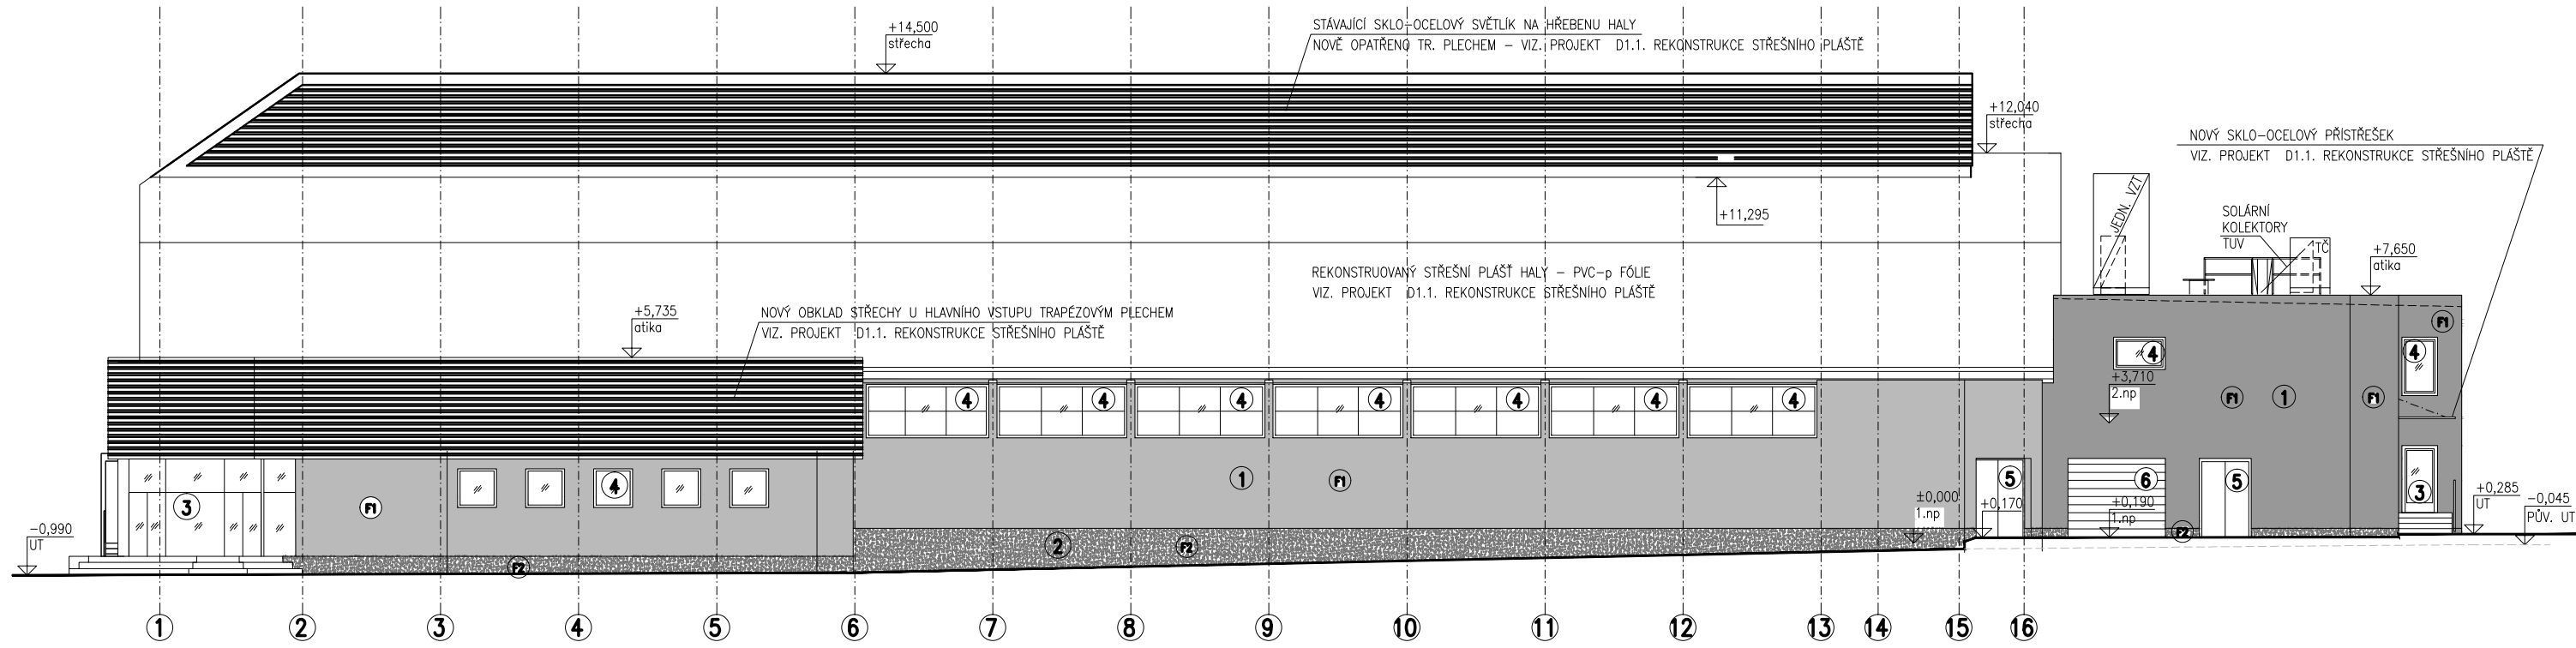

POHLED VÝCHODNÍ
NOVÝ STAV

LEGENDA POHLEDY

- NOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA HORIZONTÁLNĚ DRÁSANÁ – BARVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU (SVĚTLÉ ŠEDÁ, TMAVĚ ŠEDÁ A ORANŽOVÁ)
- KAMINKOVÁ OMÍTKA SOKLU – BARVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU (ŠEDÁ)
- HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORU – BARVA HLINIK
- PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORU – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- KOVOVÉ VÝPLNĚ OTVORU – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- POŽÁRNÍ SEKČNÍ VRATA – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- NOVÉ OCELOVÉ KOSTRUKCE – SYNTETICKÝ NÁTĚR – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- NOVÝ OBKLAD VSTUPU TRAPEZOVÝM PLECHEM – TN 32/205
- NOVÝ FASÁDNÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD FASÁDY – BARVA CIHLOVÁ

SKLADBA KONSTRUKCÍ

E1

- ETICS S TERMOIZOLACÍ Z ŠEDÉHO EPS (A=max. 0,032), TL. 200 MM,
- POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA HORIZONTÁLNĚ DRÁSANÁ
- PENETRACE
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ OK STÁV. PROSKLENÉ STĚNY CW PROFIL 75
- PAROZÁBRANA Z FÓLIE Z VYZTUŽENÉHO POLYETHYLENU
- SVISLÝ RŮST Z LATÍ 40/40 MM Ó 1000 MM
- + TERMOIZOLACE Z MW TL. 40 MM (A=min. 0,040)
- PŘIDRŽNÁ MEMBRÁNA
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 10 MM
- NOSNÁ OK STÁV. PROSKLENÉ STĚNY (DOPLNĚNÁ O CW PROFIL 75)
- MALÍRSKÝ NÁTĚR (BARVA DLE INVESTORA)

Výměra: 20 m2

E2

- ETICS S TERMOIZOLACÍ Z ŠEDÉHO EPS (A=max. 0,032), TL. 200 MM,
- POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA HORIZONTÁLNĚ DRÁSANÁ
- PENETRACE
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ OK STÁV. PROSKLENÉ STĚNY (DOPLNĚNÁ O CW PROFIL 75)

Výměra: 77 m2

E3

- ETICS S TERMOIZOLACÍ Z ŠEDÉHO EPS (A=max. 0,032), TL. 200 MM
- POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA HORIZONTÁLNĚ DRÁSANÁ
- PENETRACE
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ OK STÁV. PROSKLENÉ STĚNY (DOPLNĚNÁ O CW PROFIL 75, ZDOVOJENÝ RASTR)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 MM

Výměra: 20 m2

E4

- ETICS S TERMOIZOLACÍ Z ŠEDÉHO EPS (A=max. 0,032), TL. 200 MM,
- POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA HORIZONTÁLNĚ DRÁSANÁ
- PENETRACE
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ OK STÁV. PROSKLENÉ STĚNY (DOPLNĚNÁ O CW PROFIL 75)
- A TERMOIZOLACI Z MW, TL. 70 MM (A=max. 0,040)
- PAROZÁBRANA Z FÓLIE Z VYZTUŽENÉHO POLYETHYLENU
- TERMOIZOLACE Z MW, TL. 250 MM (A=max. 0,040)
- CD PROFIL
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 MM
- MALÍRSKÝ NÁTĚR, BEZPRAŠNÝ

Výměra: 28 m2

F1


- ETICS S TERMOIZOLACÍ Z ŠEDÉHO EPS (A=max. 0,032), TL. 200 MM
- POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA HORIZONTÁLNĚ DRÁSANÁ
- PENETRACE
- OCISTĚNÝ, ODMAŠŤENÝ A PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSRAVENÝ POVRCH STÁVAJÍCÍCH FASÁD

Výměra: 1040 m2


F2 - SOKL

- ETICS S TERMOIZOLACÍ NENASÁKOVÉHO EPS (A=max. 0,034), TL. 180 MM
- POVRCH VRSTVA KAMINKOVÁ OMÍTKA
- PENETRACE
- OCISTĚNÝ, ODMAŠŤENÝ PODKLAD

Výměra: 145 m2

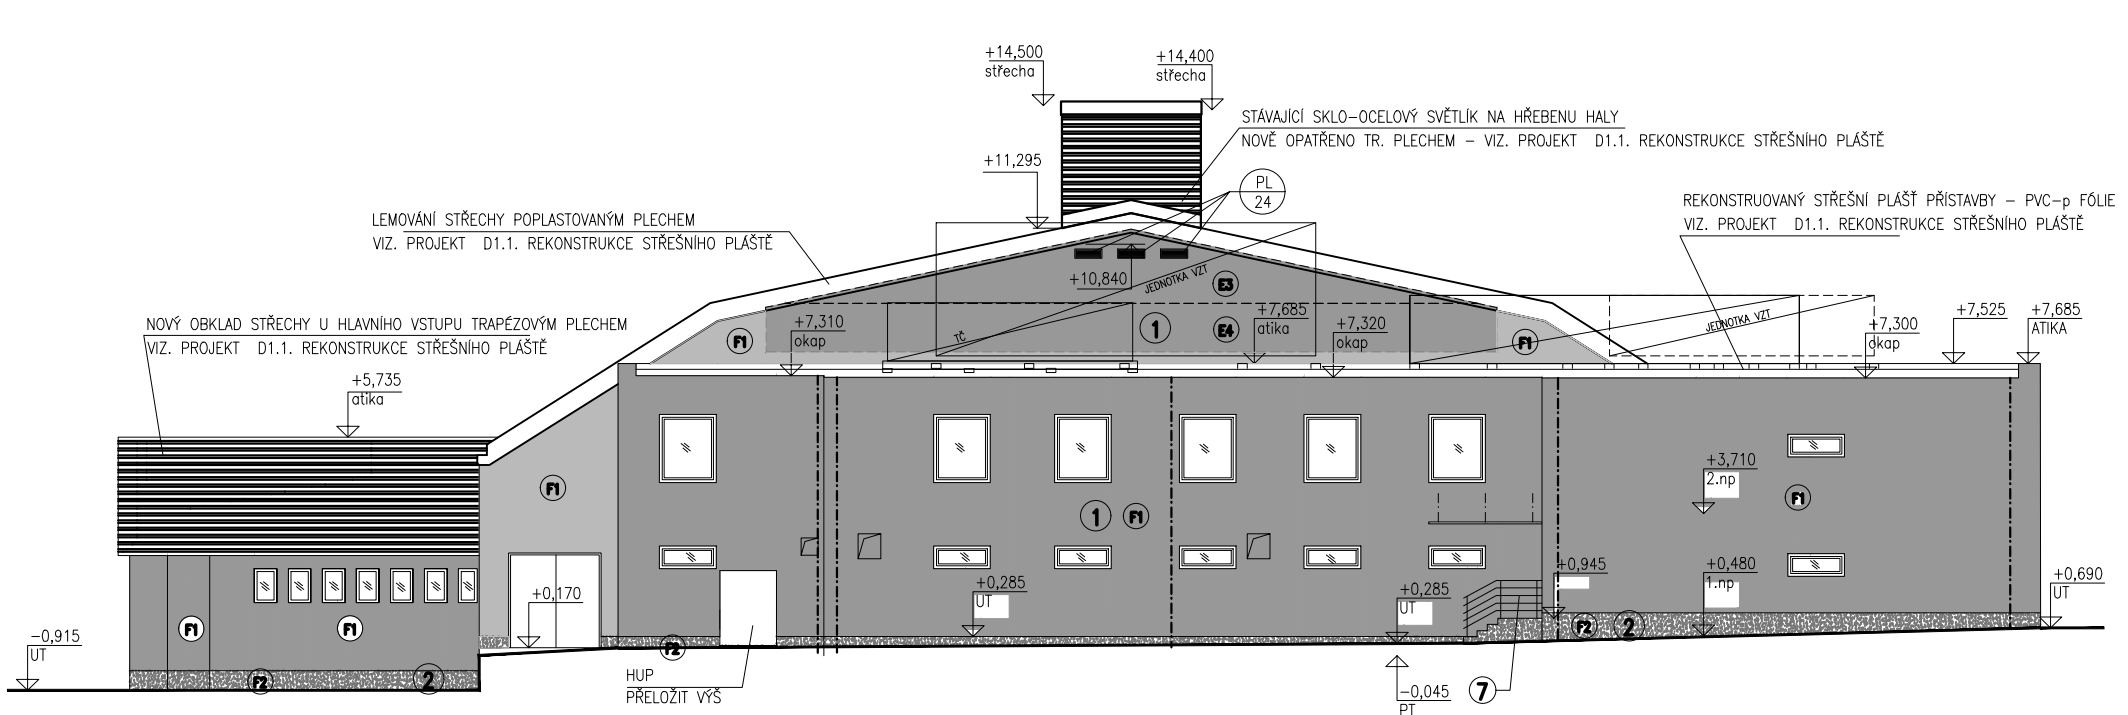

POHLED SEVERNÍ
NOVÝ STAV

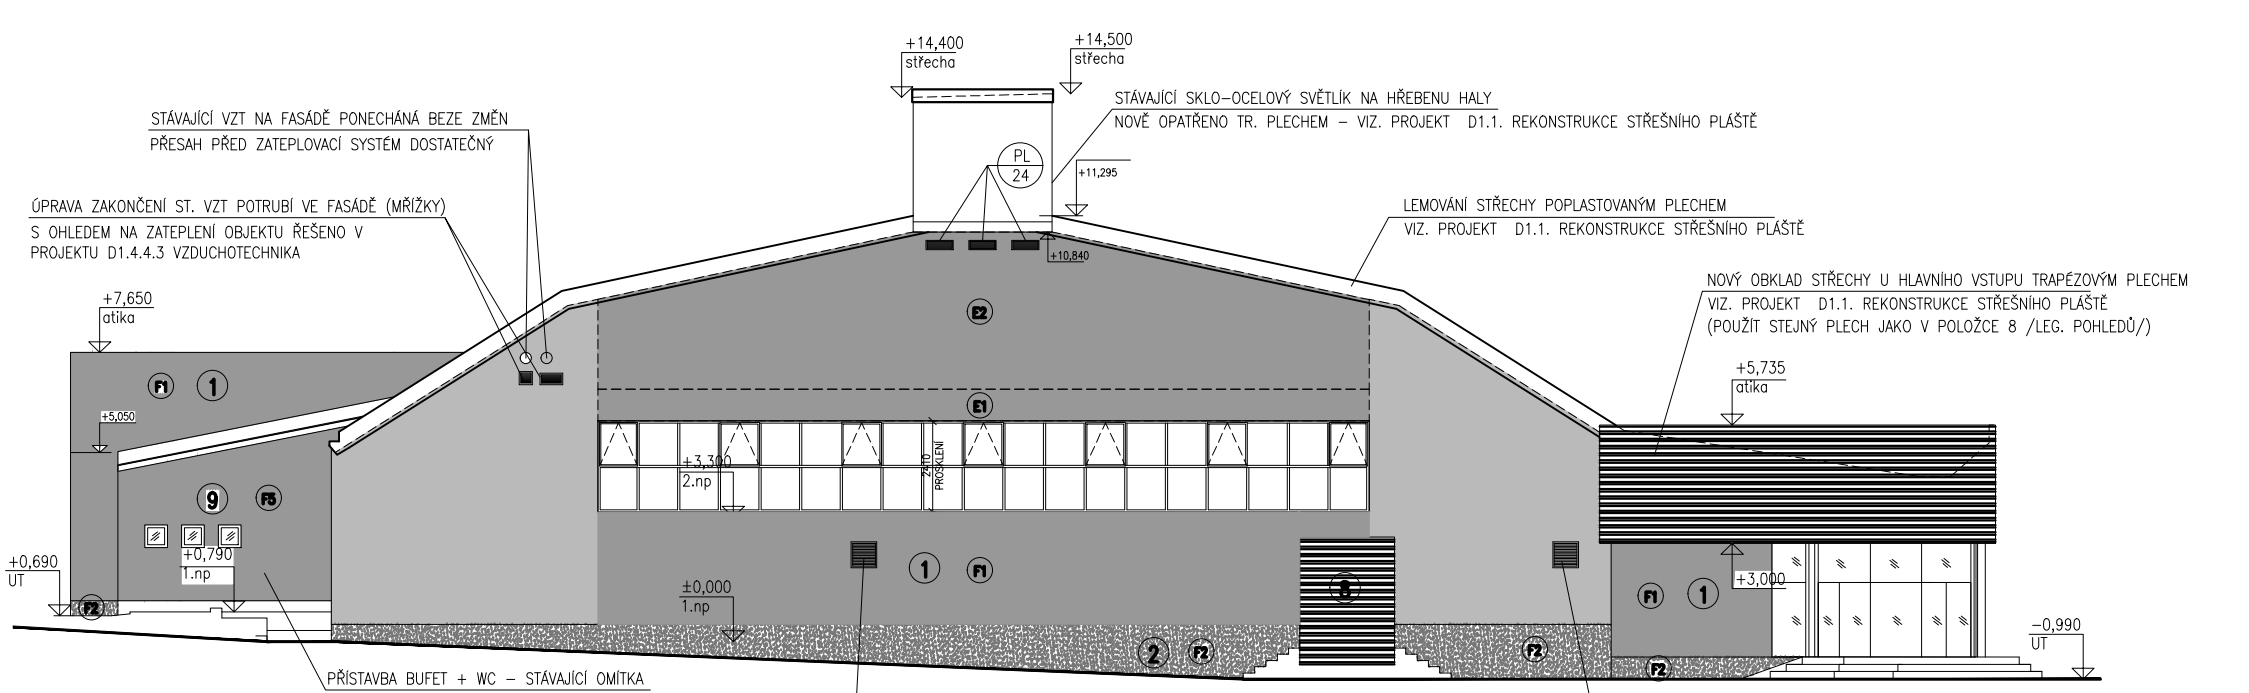

POHLED JIŽNÍ
NOVÝ STAV

F5 - NOVÝ NÁTĚR NEZATEPLENÉ PŘÍSTAVBY NA ZÁPADĚ HALY

- FASÁDNÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- PENATRACE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- HLOUBKOVÝ ZPEVŇOVAČ OMÍTEK
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA (OCISTĚNÁ TLAKOVOU VODOU)

Výměra: 60 m2

±0,000=374,100 m.n.m.

| Číslo revize | 0 | Datum revize | Provedl | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| Kreslil | ING.ZÁVADA | | | | |
| Zpracoval | ING.ZÁVADA | | | | |
| Kontroloval | ING.ÖNDERKA | | | | |
| Schválil | ING.DROZD | | | | |
| Investor | MĚSTO ZUBŘÍ | Formát | 8A4 | | |
| Místo stavby | ZUBŘÍ | Datum | 05/2016 | | |
| Stavba | REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ | Druh dok. | DPS | | |
| Objekt | D1.2. ZATEPLENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, VÝPLNĚ OTVORŮ D1.2.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | Číslo zak. | K16620016 | | |
| | | Soubor | 29YS6S07.dwg | | |
| | | Arch. číslo | 29YS6–1007 | | |
| Název | POHLEDY NOVÝ STAV | Měřítko | 1:200 | Číslo výkresu | 07 |