



# VÝKAZ VÝMĚR

Revize č. 0.		Datum revize:	Provedl:
Zpracoval:	Ing. Kristl		Středisko: 500
Kontroloval:	Ing. Běhal		
Schválil:	Ing. Drozd		
Investor:	Město Zubří		Formát: 7A4
Stavba:	Rekonstrukce sportovní haly v Zubří		Datum: 05/2016
Místo stavby:	Zubří		Druh dok.: DPS
Stavební úřad:	Rožnov pod Radhoštěm		Číslo zak.: K16620016
Objekt:	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba D.1.3.4.4 Silnoproudá elektrotechnika		
Název:	Výkaz výměr		
Archivní číslo:	29YE6-6102		Poř. číslo: 02

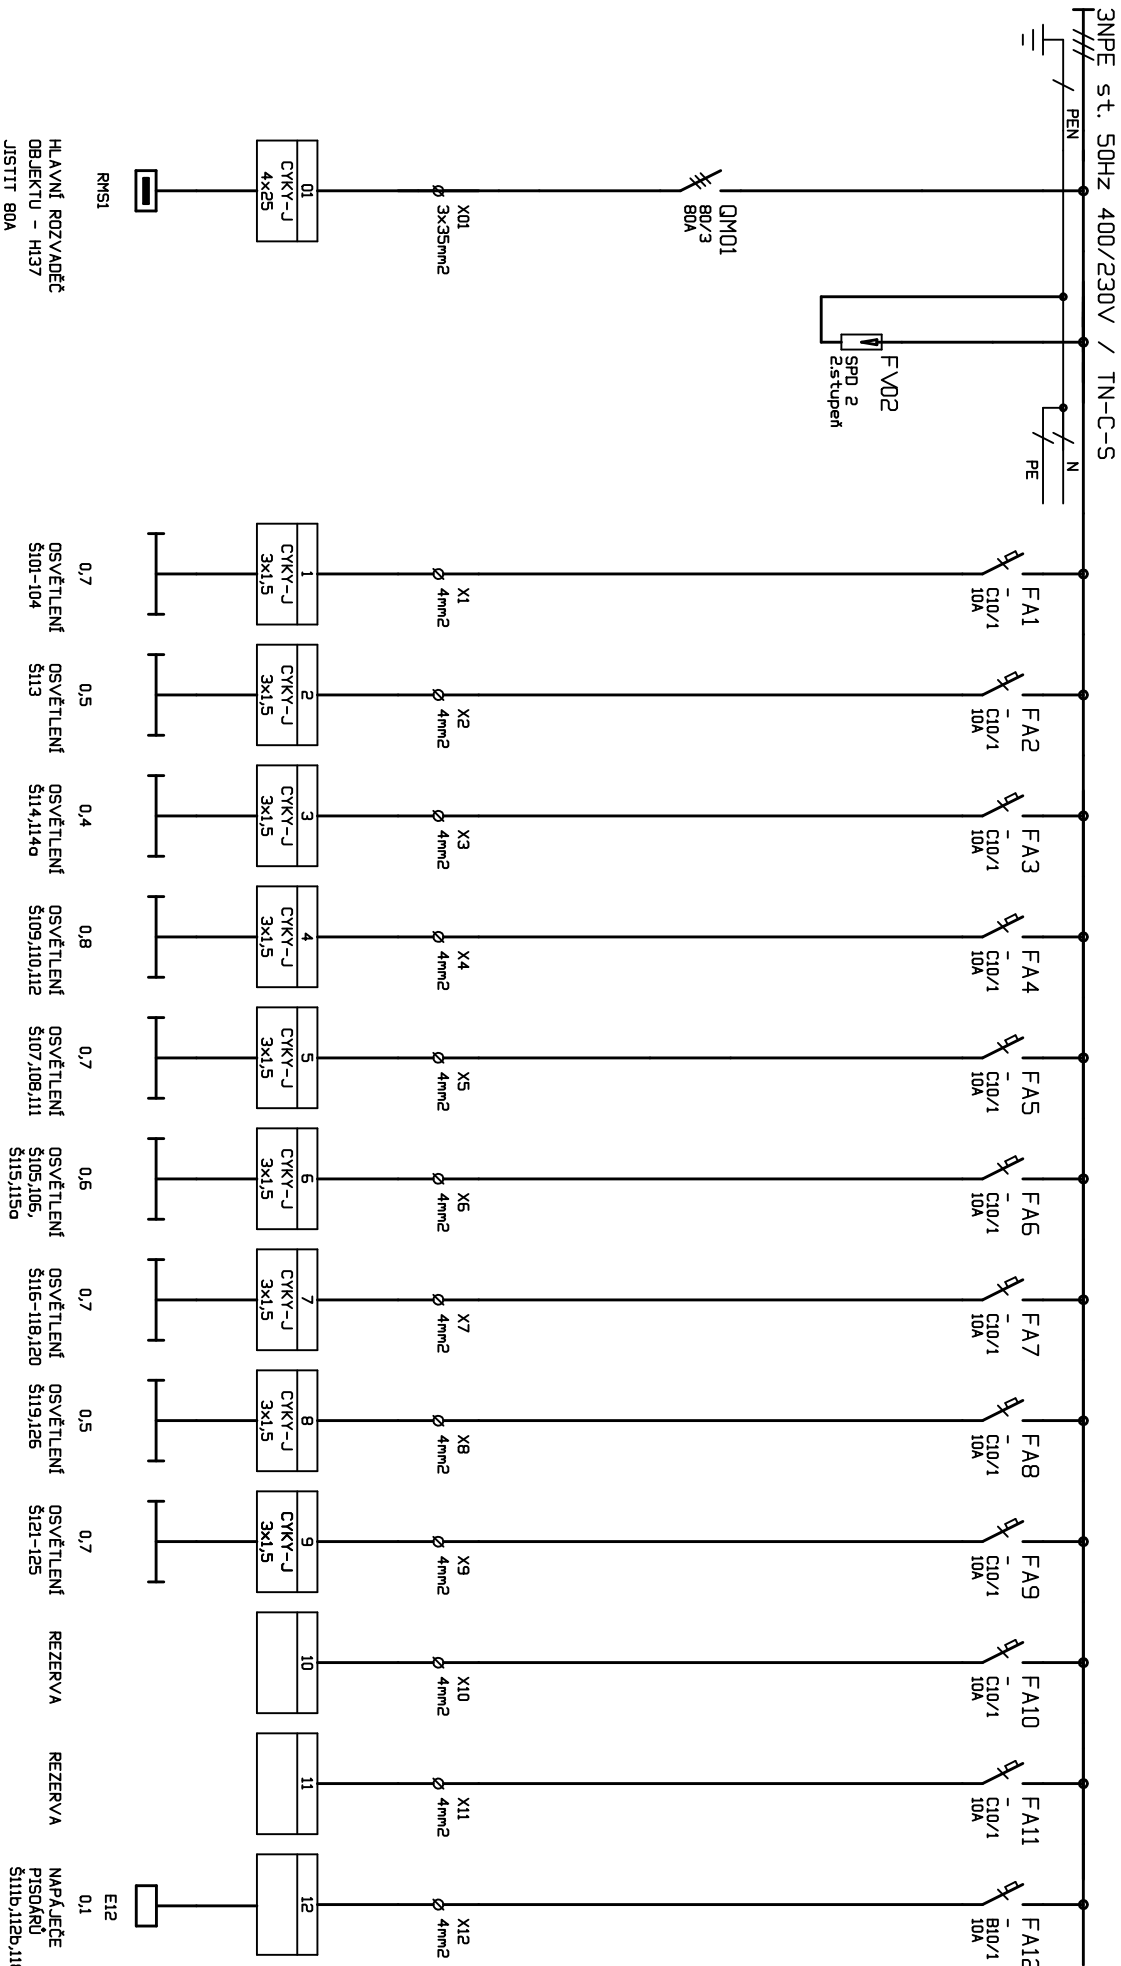

Výpracoval:	ING. KRISTL	Název výkresu	ROZVADĚČ RSM1		Č.zak.:	K1662016	List č.:
Kontroloval:	ING. KRISTL				Provedl:		
Datum :	05/2016				Č.výkresu:	05	2

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

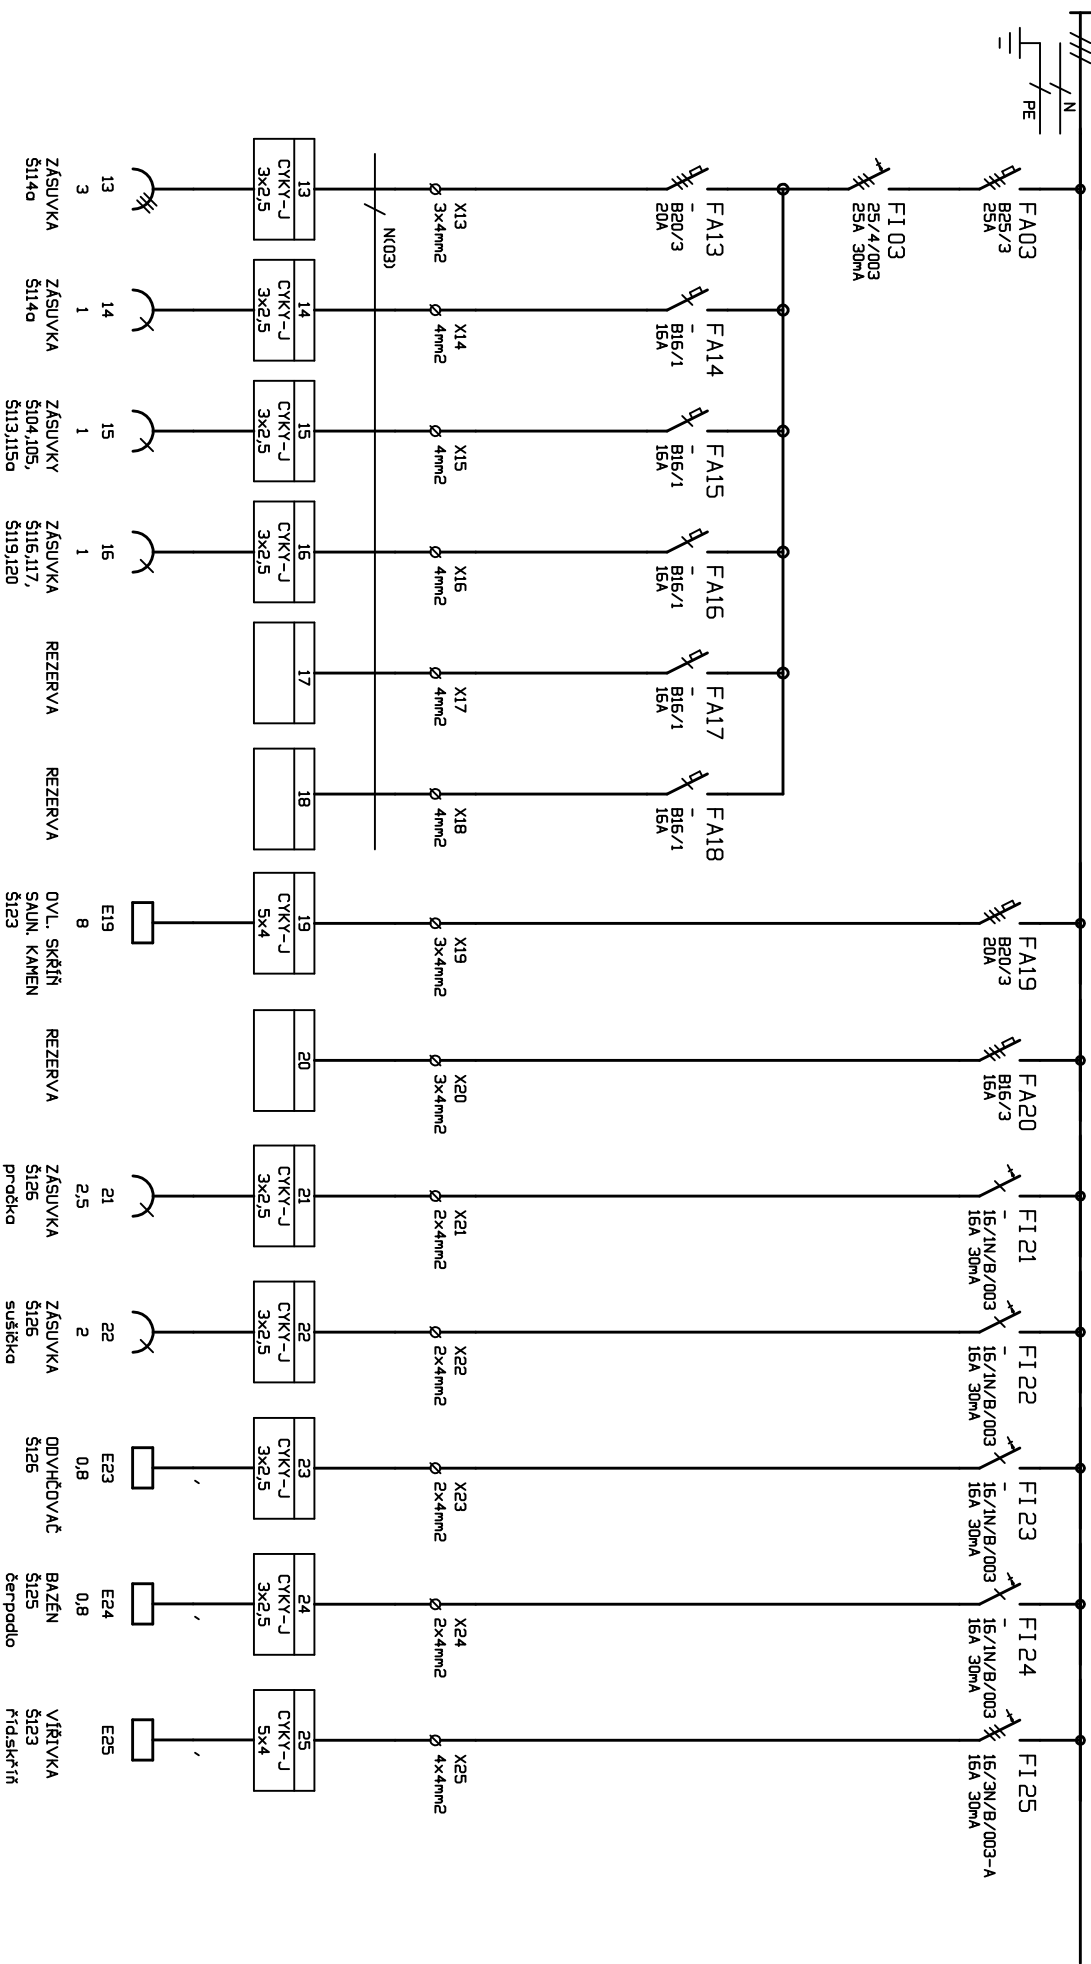

Výpracoval: ING. KRISTL	Název výkresu	Změna:	Č.zak.: K1662016	List č.: 3
Kontroloval: ING. KRISTL		Provedl:		
Datum : 05/2016	ROZVADĚČ RSM1	Č.výkresu: 05		

TECHNICKÉ ÚDAJE

RSM1

TYP ROZVADĚČE:

VELKOBSAHOVÁ ROZVODNICE  
POD OMÍTKU

ROZMĚRY :

588x920x136

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3NPE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S

OCHR. DLE ČSN 33 2000-4-41 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

JMENOVITÝ PROUD :

80A  
IP 30

MIN. KRYTÍ :

TRÍDA OCHRANY :

I

PŘÍVOD :

VÝVODY :


SHORA  
NAHORU

BARVA :

BILÁ RAL 9016

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ  
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI  
HLAVNÍ VYPÍNAČ PODE DVEŘMI

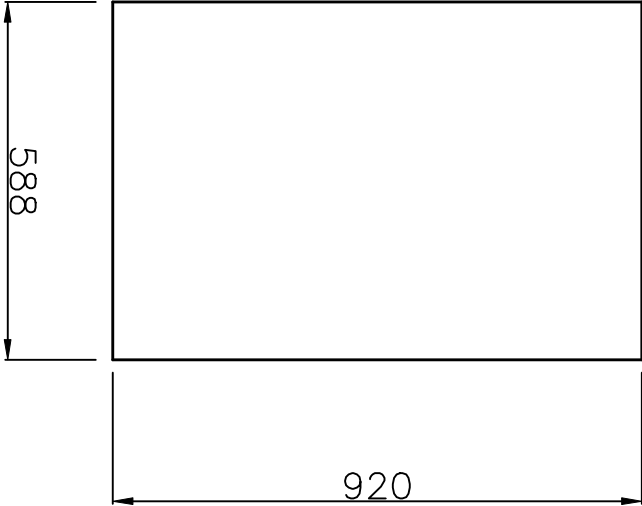

Vypracoval: ING. KRISTL	Název výkresu  ROZVADĚČ RSM1			Změna:	Č.zak.: K1662016	List č.: 4
Kontroloval: ING. KRISTL				Provedl:		
Datum : 05/2016				Č.výkresu: 05		