

# ROZVADĚČ RE

Revize č. 0.		Datum revize:	Provedl:
Zpracoval:	Ing. Kristl		Středisko: 500
Kontroloval:	Ing. Běhal		
Schválil:	Ing. Drozd		
Investor:	Město Zubří		Formát: 2xA4
Stavba:	Rekonstrukce sportovní haly v Zubří		Datum: 05/2016
Místo stavby:	Zubří		Druh dok.: DPS
Stavební úřad:	Rožnov pod Radhoštěm		Číslo zak.: K16620016
Objekt:	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba D.1.3.4.4 Silnoproudá elektrotechnika		
Název:	Rozvaděč RE		
Archivní číslo:	29YE6-6108		Poř. číslo: 08

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ rozvaděče:

ELEKTROMĚROVÝ KOMPAKTNÍ PILIŘ  
V KOMBINACI S PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇÍ  
TYPOVÝ

ROZMĚRY :

1240x1835x250 mm, HMOTNOST 94 kg

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C  
OCHR. DLE ČSN 33 2000-4-41 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

JMENOVIŤ PROUD :

MIN. KRYTÍ :

**TŘÍDA OCHRANY :**

PŘÍVOD :  
VÝVODY :

STUĚŇ HC

STUŽŇ HOŘLAVOSTI:

100A (125A)  
IP44/ IP20C  
-  
V RÁMCI SESTAVY  
DOLŮ  
HB40, V.O. dle ČSN EN 60695.11.10


## BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNĚ  
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI  
HLAVNÍ VYPÍNAČ PODE DVEŘMI

# POZNÁMKA

HODNOTU HAVNÍHO JISTIČE DEFINITIVNĚ NASTAVIT PO PROBĚHNUTÍ ZKUSĚBNÍHO PROVOZU. STÁVAJÍCÍ HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE JE 100A, POKUD BY TO NEBYLO S NOVĚ INSTALOVANÝMI ZAŘIZENÍMI DOSTAČUJÍCÍ, JE MOŽNO JI NA NOVĚM JISTIČI PŘESTAVIT NA 125A. NASTAVENÍ HODNOTU JE NUTNO ZAPLOMBOVAT.

PŘED OSAZENÍM NUTNO PROJEDNAT A SCHVÁLIT S ČEZ

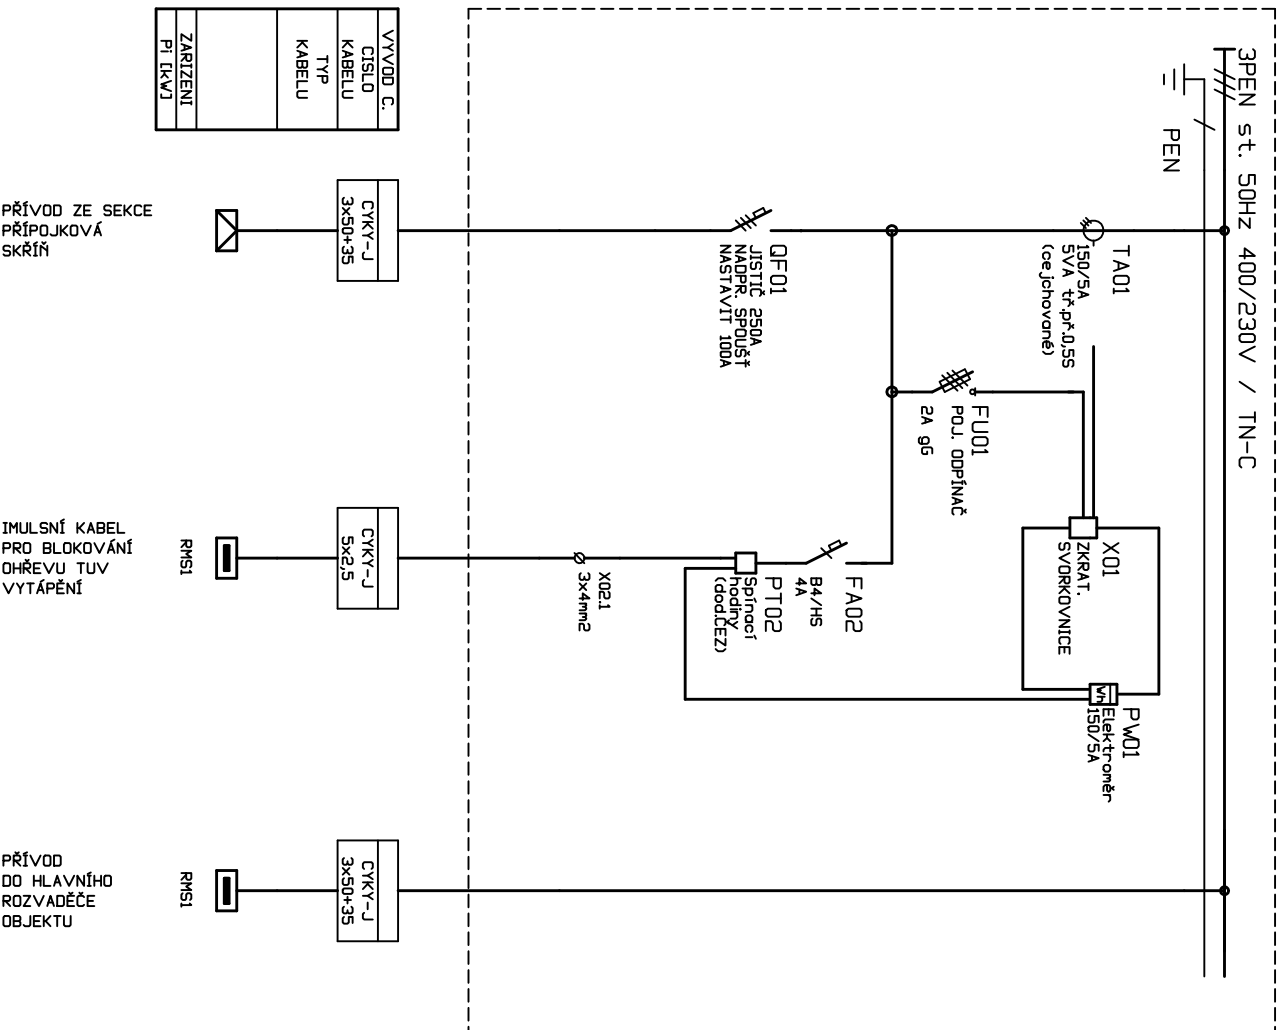

Vypracoval:	ING.KRISTL
Kontroloval:	ING.KRISTL
Datum :	05/2016

Název výkresu	Změna:		List č.:
	Provedl: 109		
	Č.zak.:	K16620016	
	Č.výkresu:	08	
ROZVADĚČ RE			2