



Číslo revize	0		Datum revize		Provedl		
--------------	---	--	--------------	--	---------	--	--

Kreslil	PETR HUDÁK			EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz		
Zpracoval	PETR HUDÁK					
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL					
Schválil	ING. LADISLAV DROZD					
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ			Formát	6A4	
Místo stavby	ZUBŘÍ			Datum	05/2016	
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ			Druh dok.	DPS	
				Číslo zak.	K16620016	
Objekt	D1.4 VĚTRÁNÍ HALY D1.4.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE PRO VĚTRÁNÍ HALY			Soubor	29Y6601.DWG	
				Arch. číslo	29YE6-6118	
Název	SCHÉMA TECHNOLOGIE			Měřítko	— —	Číslo výkresu 02

VĚTRÁNÍ TRIBUN S REKUPERACÍ TEPLA , SMĚŠOVÁNÍM
VENKOVNÍ PŘÍKON
FM DANFOSS A SMĚŠOVACÍ UZLY UMÍSTĚNÝ V KOMORÁCH VZT
VOLNÉ KOMORY PRO OBA SMĚŠOVACÍ UZLY BUDOU VYBAVENY PŘÍMOTOPY

[illegible]

VĚTRÁNÍ HRACÍ PLOCHY S REKUPERACÍ TEPLA , SMĚŠOVÁNÍM
VENKOVNÍ PŘÍKONNOSTI
FM DANFOSS A SMĚŠOVACÍ UZLY UMÍSTĚNÝ V KOMORÁCH VZT
VOLNÉ KOMORY PRO OBA SMĚŠOVACÍ UZLY BUDOU VYBAVENY PŘÍMOTOPY




2/5

[illegible]

ZAŘÍZENÍ č.3

1.NP – VĚTRÁNÍ ŠATEN A HYG. MÍSTNOSTÍ

ZAŘÍZENÍ S AUTONOMNÍ REGULACÍ, KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOMPONENTŮ MAR – PROFESE VZT
POMOCÍ PROTOKOLU MODBUS MONITOROVÁNO A OVLÁDÁNO Z VIZUALIZACE MAR

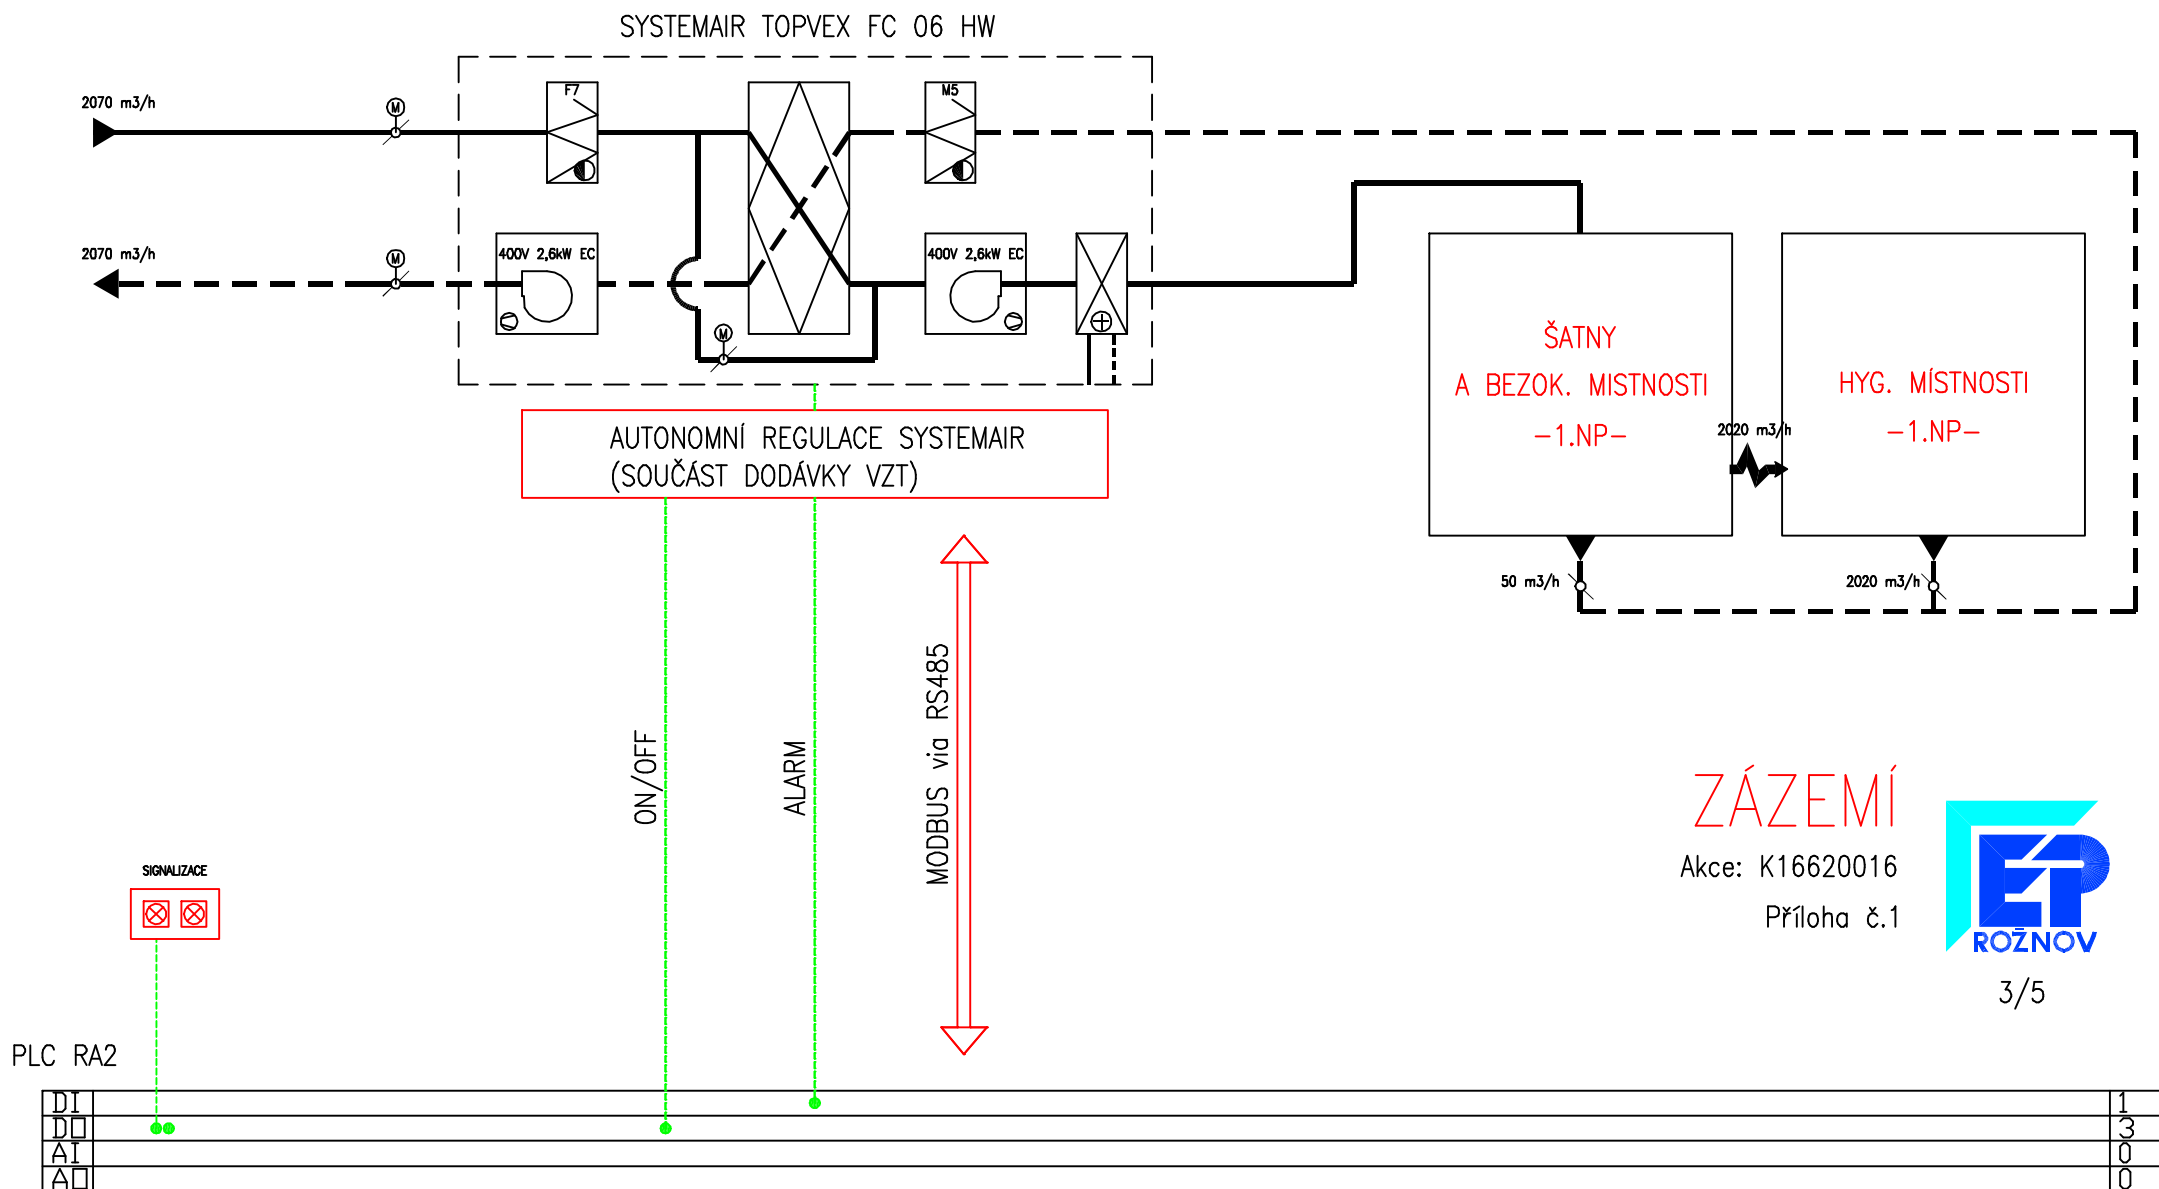

ZÁZEMÍ

Akce: K16620016

Příloha č.1



3/5

2.NP – VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

POMOCÍ PROTOKOLU MODBUS MONITOROVÁNO A OVLÁDÁNO Z VIZUALIZACE MAR



AUTONOMNÍ REGULACE SYSTEMAIR
(SOUČÁST DODÁVKY VZT)

ON/OFF

ALARM

MODBUS via RS485

ZASEDACÍ MÍSTNOST

Akce: K16620016

Příloha č.2



4/5

PLC RA2

[illegible]

TOPOLOGIE SÍTĚ MAR

ETHERNET 10/100 – KABEL UTP CAT.5E ZAKONČENÝ NA OBOU KONCÍCH KONEKTOREM RJ45
SÉRIOVÉ LINKY RS232, RS485 – STÍNĚNÝ KABEL TYPU J–Y(st)Y 2x2x0,8

SÍŤ MAR

Akce: K16620016

Příloha č.2



5/5

